


ODDYMIANIE
KLATKI SCHODOWEJ NR.1
okna dymowe szt.3

ODDYMIANIE
KLATKI SCHODOWEJ NR.2
okna dymowe szt.3

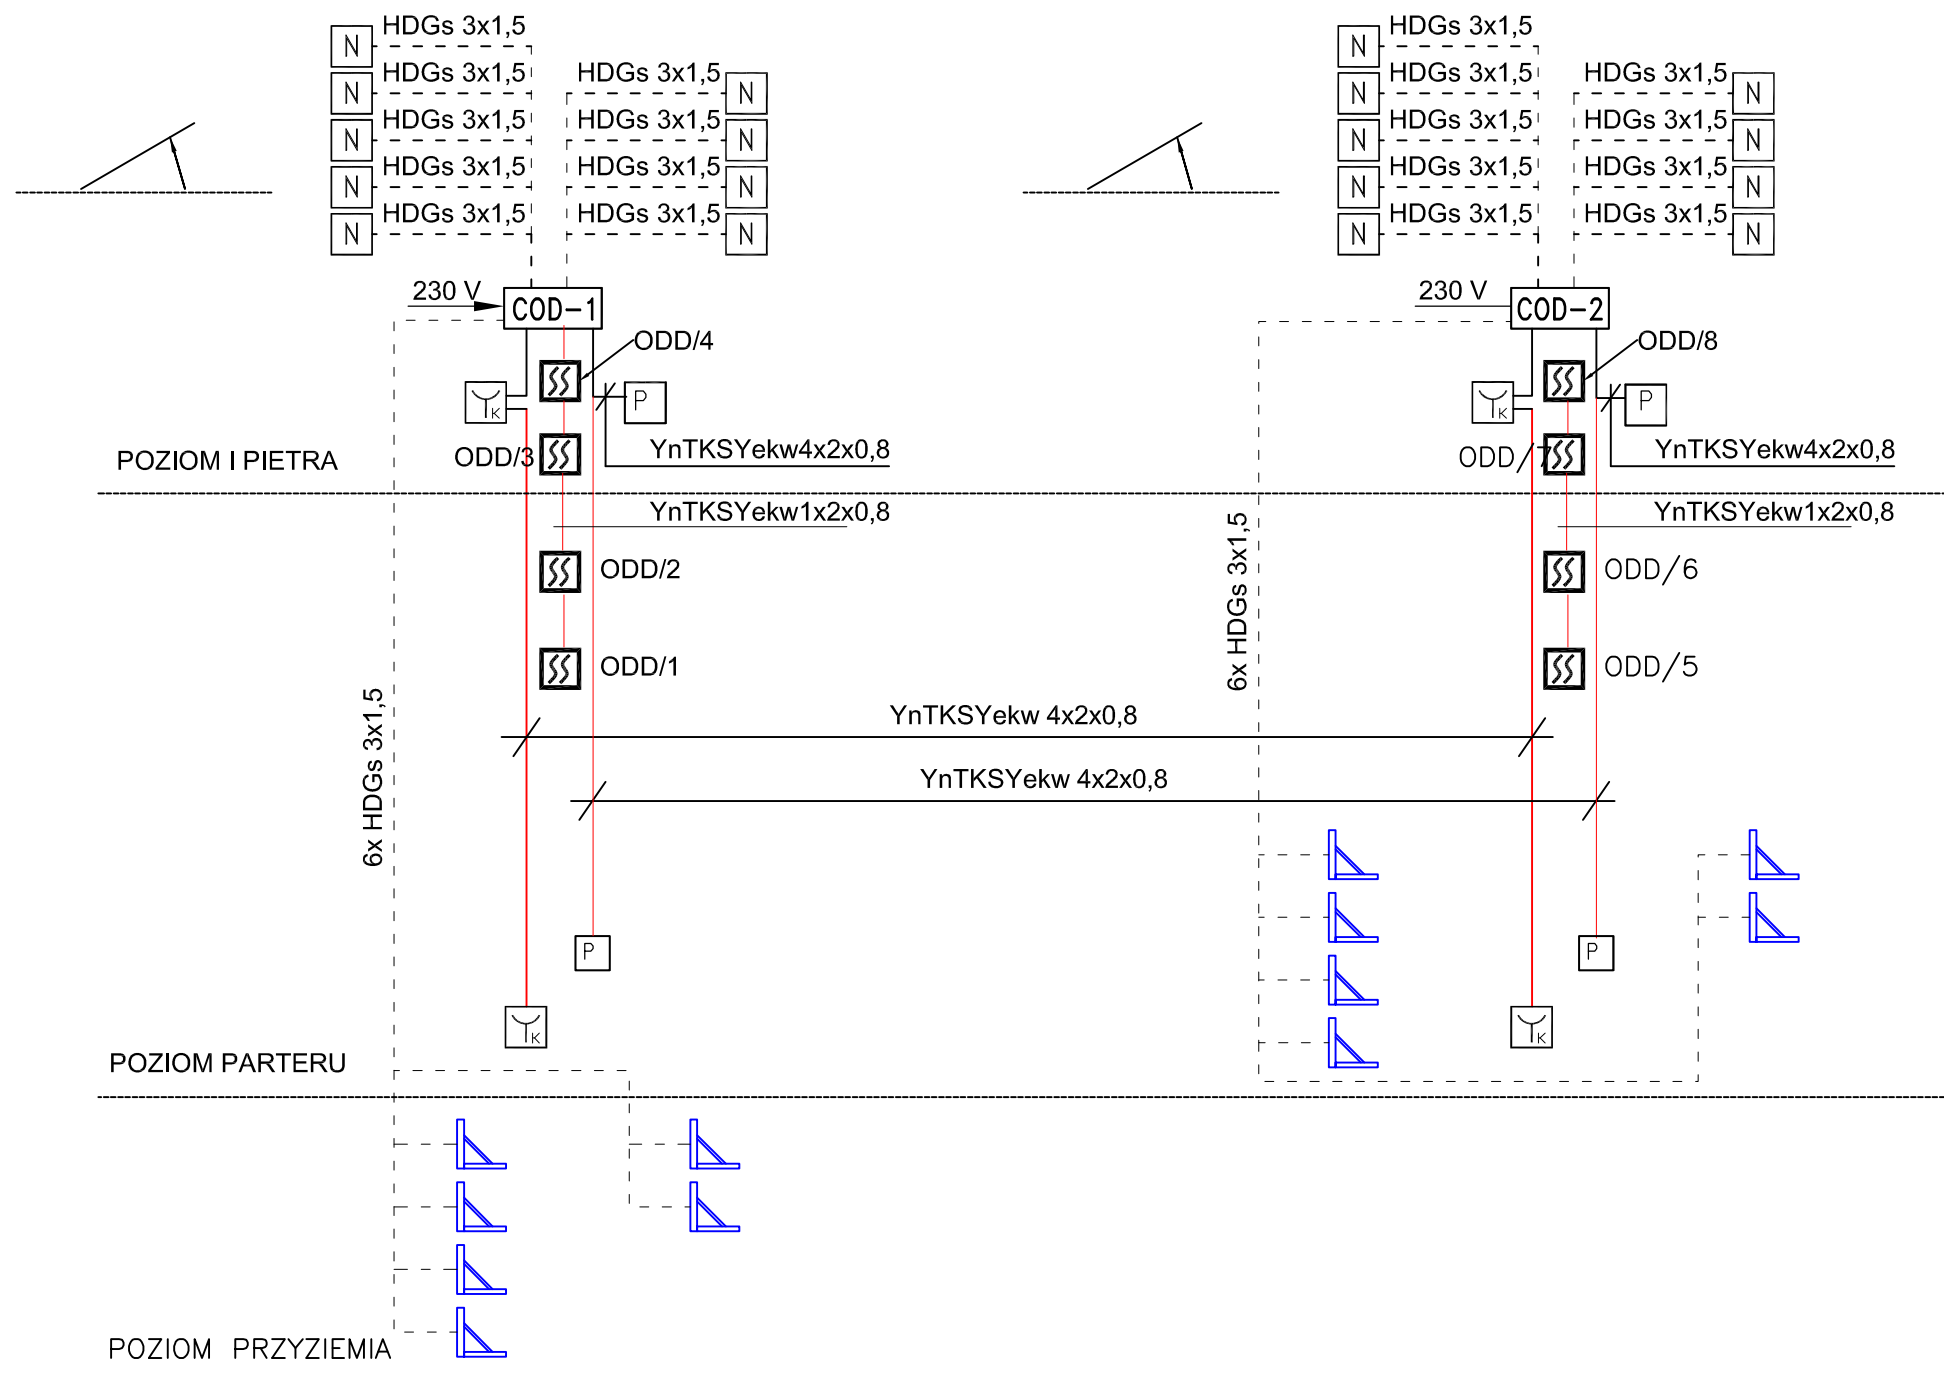

LEGENDA/LEGEND	
SYMBOL/SYMBOL	URZĄDZENIE/DEVICE
	CENTRAŁKA ODDYMIANIA Z ZASILANIEM AWARYJNYM UCS4000
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z OBUSTRONNYM IZOLATOREM ZWARĆ
	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA WPT-10
	PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA PO-63
	NAPĘD ELEKTRYCZNY KLAPY ODDYMIAJĄCEJ 24VDC
	NAPĘD DRZWIOWY

UWAGI:

- Lokalizację centrerek oddymiających oraz okien oddymiających pokazano na planach instalacji sytemu słaboprądowych. Dokładną lokalizację zabudowy centrerek należy ustalić z Kierownikiem budowy oraz Inwestorem na budowie.
- Instalację zasilanie cetralki oddymiającej jak i przycisków wykonać przewodem niepalnym.

INWESTOR URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE RYNEK 26 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA Gł.projektant	NAZWISKO B. BOŃCZA TOMASZEWSKA	NR UPRAW. Sp-upr 1043/94	PODPIS	
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Projektował:	mgr.inż. STANISŁAW WALCZYŃSKI	GP IV-63/220/76		
BRANŻA ELEKTRYCZNA- SŁABEPRĄDY	Sprawdził:	mgr.inż. ANDRZEJ NOWAK	BPP 267/83		
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU ODDYMIANIA	Stadium Data Nr proj.	PROJEKT WYKONAWCZY KWIECIEŃ 2017	Skala Oznaczenie rysunku rewizja branża nr rysunku	0 ES ES-SCH-05	