




PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA BUDYNKU NR 1 – SZKOŁA „O”



Uwaga:
Głębokości dna przewodów odpływowych wewnętrznej kanalizacji podano od ±0,00 = 316,00 m n.p.m.



Uwaga:
Głębokości dna przewodów odpływowych wewnętrznej kanalizacji podano od ±0,00 = 316,00 m n.p.m.

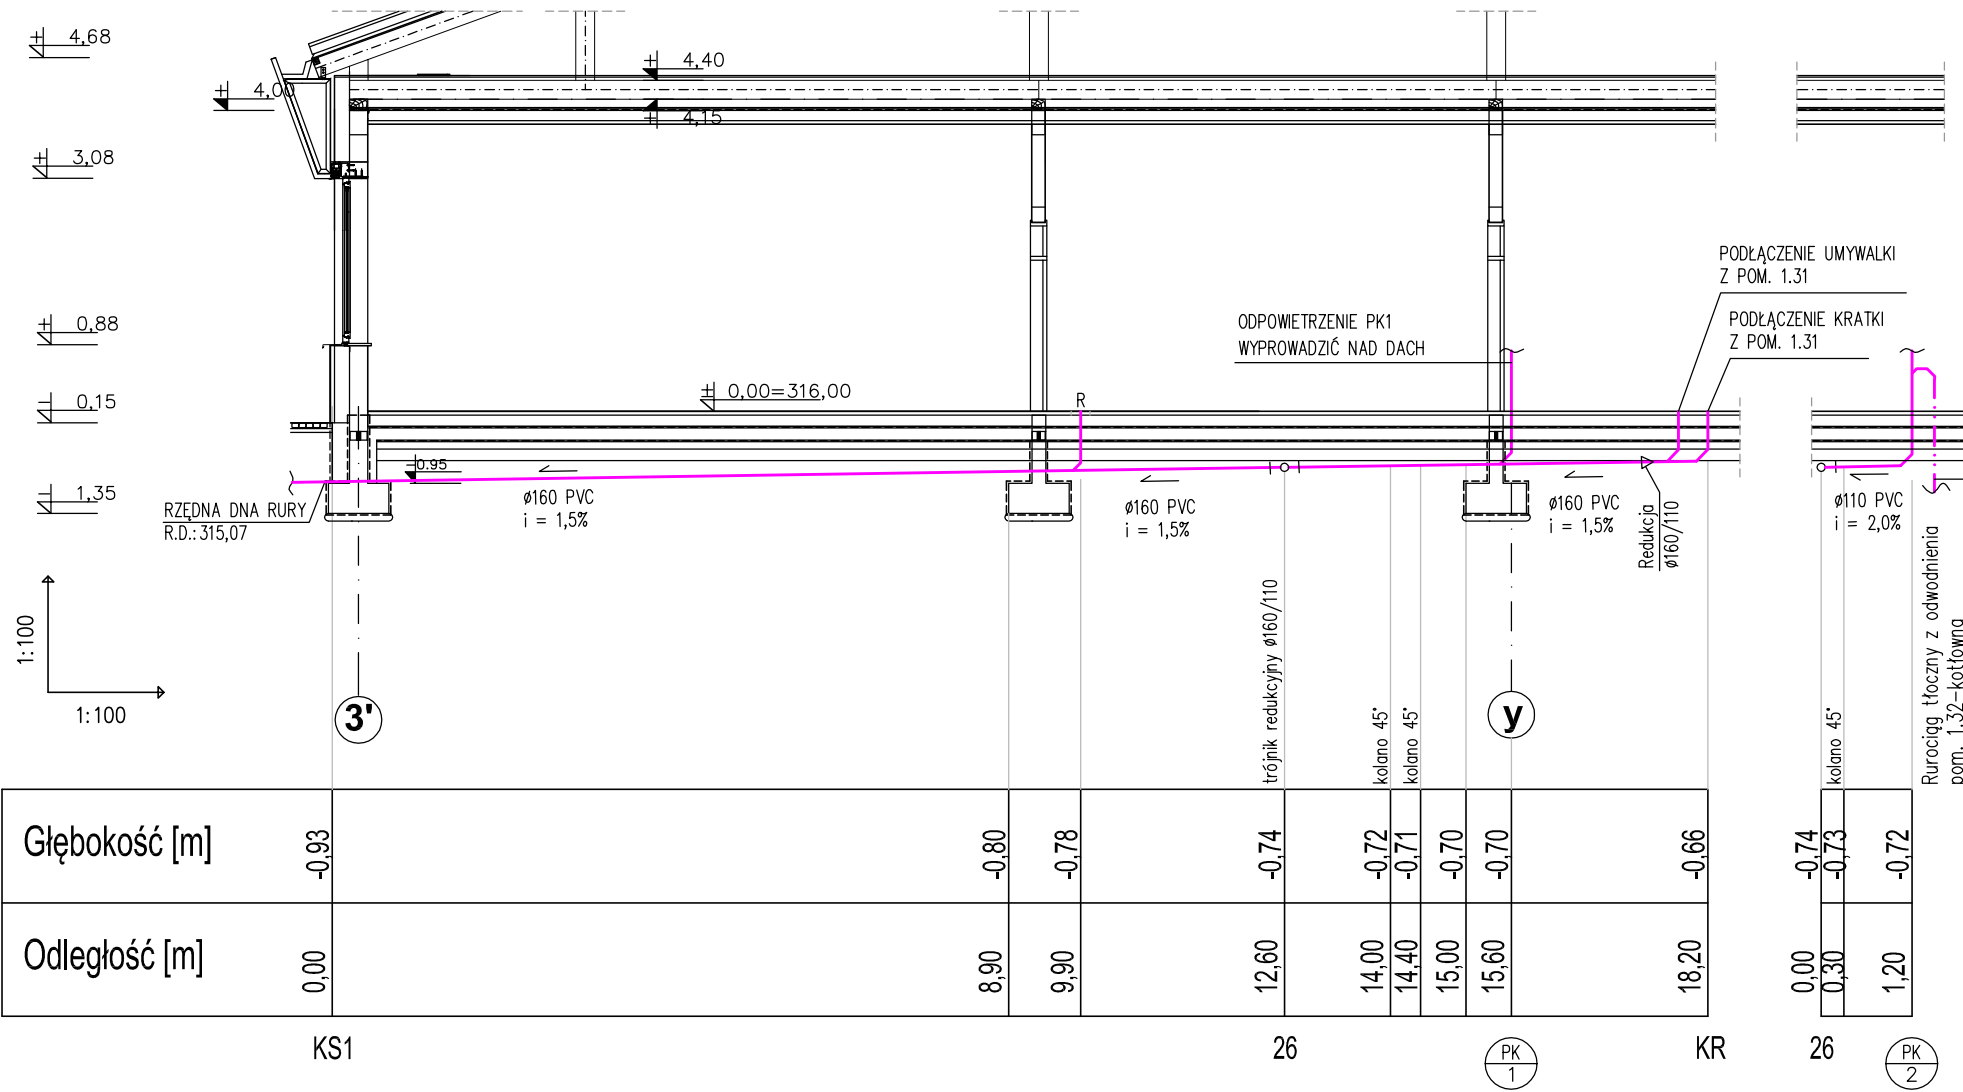

Uwaga:
Głębokości dna przewodów odpływowych wewnętrznej kanalizacji podano od ±0,00 = 316,00 m n.p.m.

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA DOBRCZYCE RYNEK 26 32-110 DOBRCZYCE	FUNKCJA: OL.projektant	NAMENSKO: B. BONCZA TOMASZEWSKA	NR UPRAW: P-pp-1543/24	PODPIS:	
NAMENSKA INWESTYCJA: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Projektował: J. MÜLLER	Wp/1226/1705/25			
BRANŻA: INSTALACJE WOD-KAN	Opracował: K. NOGEC				
	Sprawdził: mgr inż. I. ZWIEDA	Wp/1015/1705/25			
TRZĘSKA WYKONUKU PROFIELE KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SZKOŁY „O”	Stadium: Data: Nr proj.	PROJEKT WYKONAWCZY ZMIENNY KWIECIEŃ 2017	Skala: 1:100	Opisanie rysunku: 0 I	nr rysunku lw-09z